


Conformité de la concentration maximale en Fluor de l'eau par UDI en Nouvelle-Aquitaine sur l'année 2019

Limite de qualité 1,5 mg/L

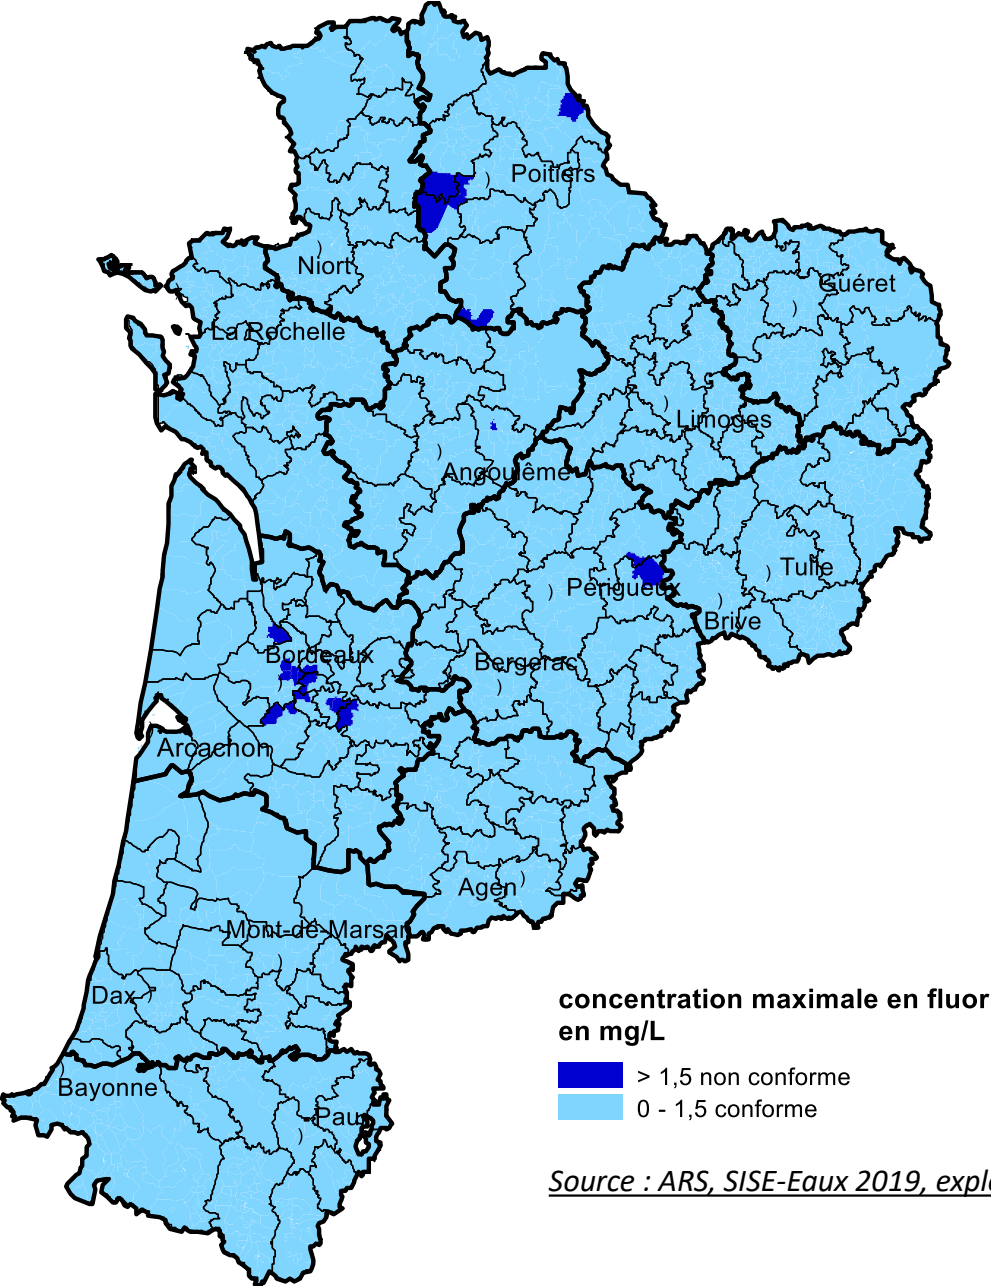

Source : ARS, SISE-Eaux 2019, exploitation ORSE